


H25年度長期優良住宅リフォーム推進事業性能基準 概要

応募期間：H26年2月7日(金)～2月28日(金)


■ 補助の要件

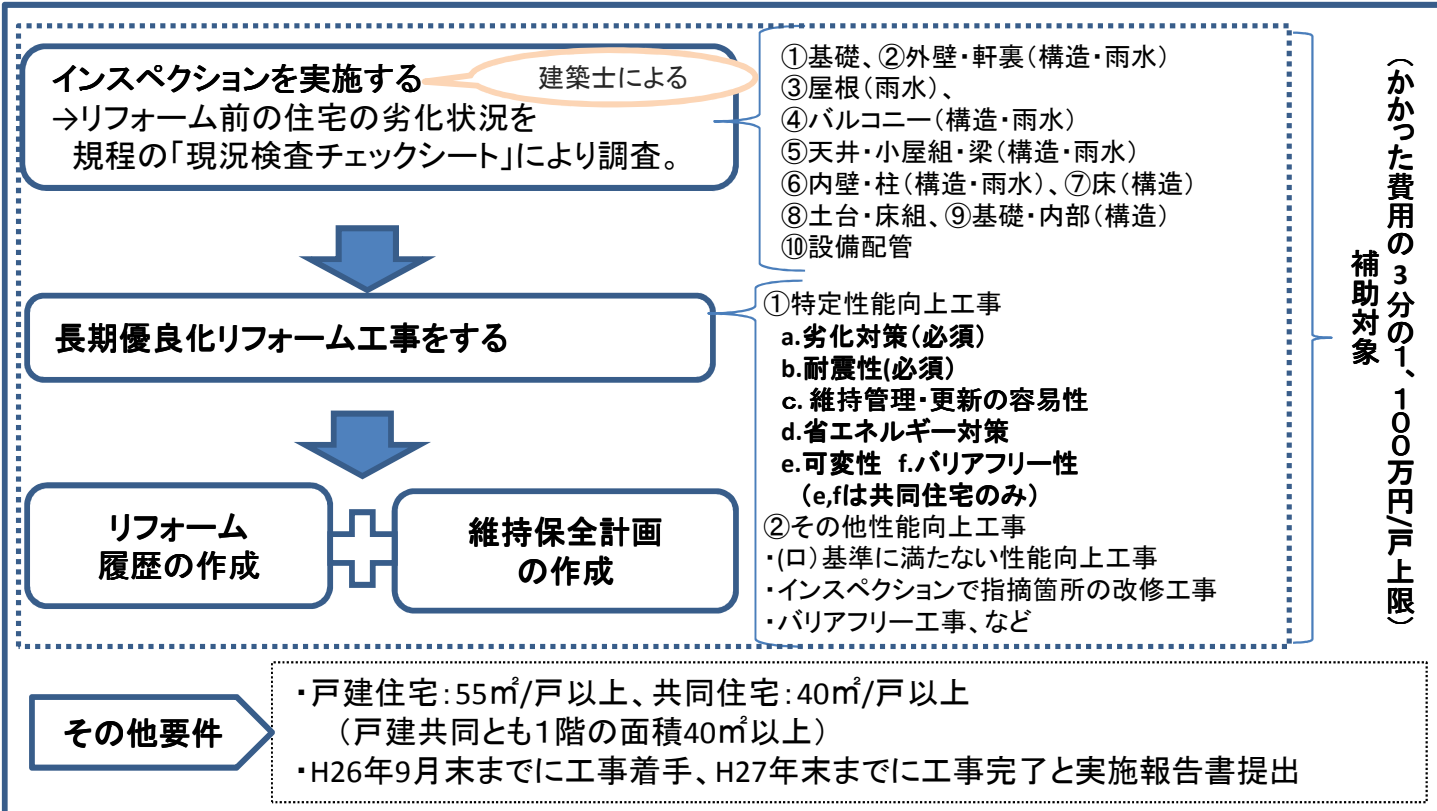

応募方法、基準の詳細は「長期優良住宅リフォーム推進事業事務局」サイト
をご参照ください。http://www.kenken.go.jp/chouki_r/

補助金
最大100万円
(予算20億)

■ 補助の考え方と、長期優良化リフォーム基準

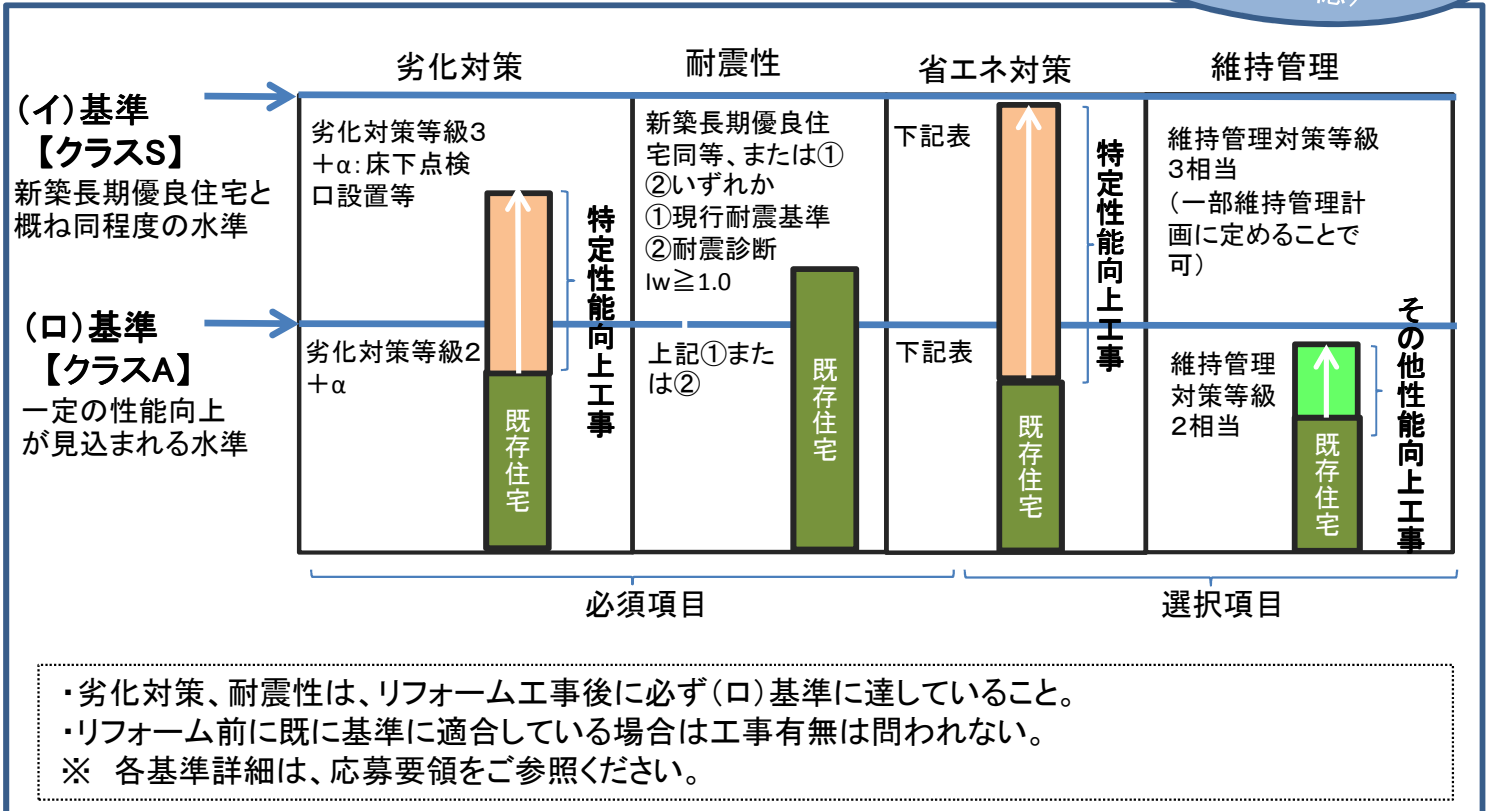

■ 長期優良化リフォーム[省エネ対策]基準 概要とアクリアプラン例

木造戸建	S基準	A基準																																												
省エネ対策	<p>①または②に適合したうえで③に適合すること</p> <p>① 断熱性能で評価する場合 断熱性能等級4に適合 ・現行または改正予定の住宅性能表示基準</p> <p>例 【アクリア全体改修リフォーム】 天井 アクリアマット14K155mm 壁 アクリアネクスト14K85mm 床 アクリアUB24K80mm 開口部 ペアガラス</p> <p>例 【アクリア耐震改修不要など内装撤去なしのリフォーム】 天井 アクリアブロー210mm(天井裏から施工) 壁 現状のまま(断熱材ガラスウール50mm程度有のとき) 床 アクリアUB24K80mm(床下から施工) 開口部 内窓:LOW-Eペアタイプを居室に設置</p> <p>② 一次エネルギー消費量等級4で評価する場合 一次エネ消費量等級4に適合 + 一定の断熱措置 断熱性能等級3+複層ガラス等</p> <p>* 開口部:省エネ基準開口部性能(ろ)適合 ⇒H11年省エネ基準開口部仕様基準同等</p> <p>③ 気密性の確保: aまたはb a.次の i ~ iv の措置をする(在来木造、在来鉄骨以外は iii、iv の措置)。 i. 外壁、床、天井屋根の下地に合板、石膏ボード、構造用パネル等と同等以上の気密性をもつものが施工されている。 ii. 外壁、間仕切壁の上下いずれかに気流止め施工 iii. 開口部建具の気密性能等級「A-3」同等以上 iv. 1~3地域は外壁を貫通する設備配管にシーリング等で気密措置 b.気密測定を行いC値 ≤ 5cm³/m²以下</p>	<p>①、②、③いずれかに適合すること</p> <p>① 断熱性能で評価する場合 (“リビング+台所+トイレ+浴室のみ”等の部分改修も可:25㎡以上) 断熱性能等級3に適合 + 居室開口部を複層ガラス等へ ・現行または改正予定の住宅性能表示基準</p> <p>例 【アクリア生活ゾーン改修リフォーム】 天井 アクリアマット14K155mm 壁 アクリアネクスト14K85mm 床 アクリアUB24K80mm 開口部 ペアガラス交換または内窓</p> <p>② 一次エネルギー消費量で評価する場合 一次エネ消費量等級4に適合 + 一定の断熱措置 断熱性能等級2の壁・床+断熱性能等級3の天井+複層硝子等</p> <p>③ 表 A~Cのいずれか</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">タイプ</th> <th colspan="4">断熱仕様</th> <th colspan="4">高効率化設備</th> </tr> <tr> <th>開口部</th> <th>床</th> <th>外壁</th> <th>屋根・天井</th> <th>暖房</th> <th>給湯</th> <th>換気</th> <th>その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>居室全窓</td> <td colspan="3">住宅全体(いずれか1種類) ※部位は省エネ基準相当の断熱性能</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>主たる居室(全窓)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td colspan="4">いずれか1種類以上</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>その他居室(一室全窓以上)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td colspan="4">いずれか2種類以上</td> </tr> </tbody> </table> <p>例 Aタイプ (IV地域以南の例) 必須:居室全窓を、省エネ基準相当の断熱性能: 複層硝子へ 天井 アクリアブロー210mm 壁 アクリアネクスト14k85mm 床 アクリアUボード24K80mm } いずれか一部位</p>	タイプ	断熱仕様				高効率化設備				開口部	床	外壁	屋根・天井	暖房	給湯	換気	その他	A	居室全窓	住宅全体(いずれか1種類) ※部位は省エネ基準相当の断熱性能			-	-	-	-	B	主たる居室(全窓)	-	-	-	いずれか1種類以上				C	その他居室(一室全窓以上)	-	-	-	いずれか2種類以上			
タイプ	断熱仕様				高効率化設備																																									
	開口部	床	外壁	屋根・天井	暖房	給湯	換気	その他																																						
A	居室全窓	住宅全体(いずれか1種類) ※部位は省エネ基準相当の断熱性能			-	-	-	-																																						
B	主たる居室(全窓)	-	-	-	いずれか1種類以上																																									
C	その他居室(一室全窓以上)	-	-	-	いずれか2種類以上																																									